


TP0.3

~400/230V 50Hz, In=63A; L1, L2, L3, N

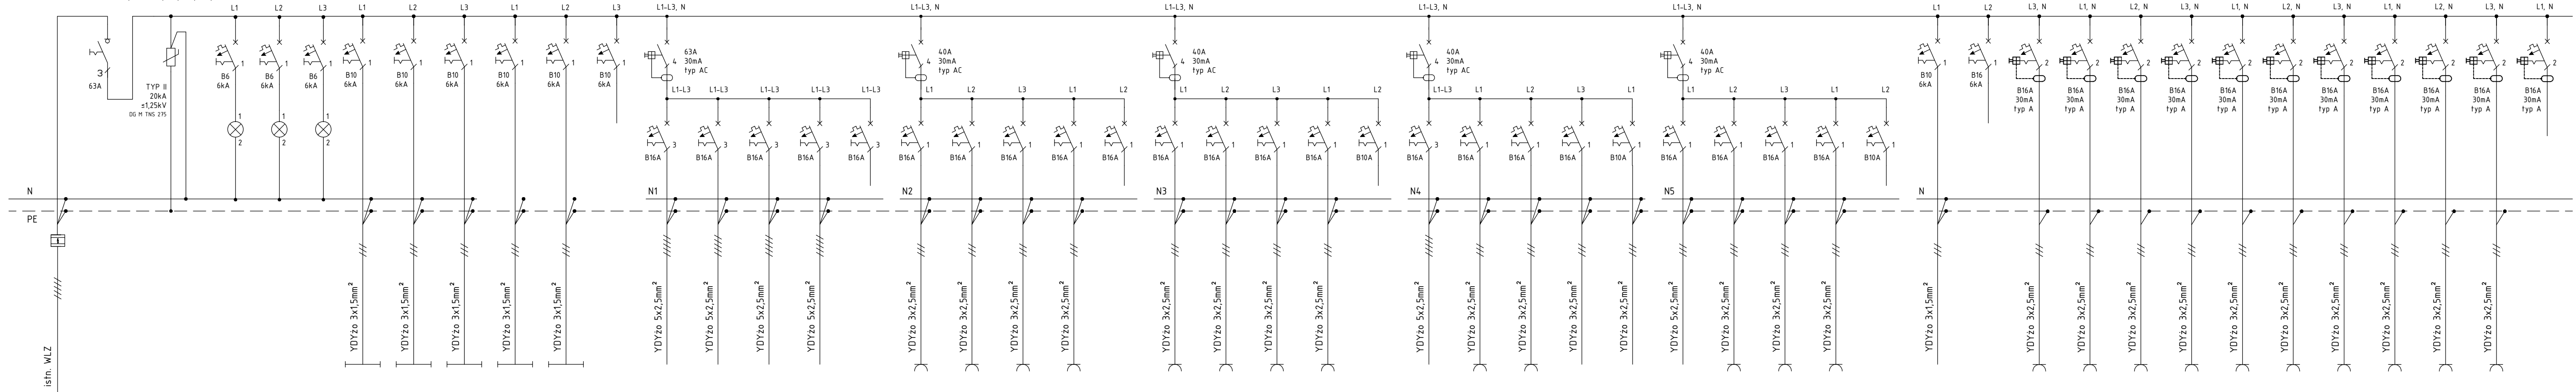

NR OBW.	OPIS	MOC [kW]
	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU	
	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY	
	OCHRONA PRZEPICIOWA	
	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA L1, L2, L3	
01	OSWIETLENIE pom. 103, 103a	0,6 [kW]
02	OSWIETLENIE pom. 104, 105	0,7 [kW]
03	OSWIETLENIE pom. 101, 102, 112, 112a, 112b	0,8 [kW]
04	OSWIETLENIE pom. 105a, 106	0,5 [kW]
05	OSWIETLENIE pom. 106a, 107	0,8 [kW]
06	REZERWA	
07	ZASILANIE (W5) PIECA KONVEKCYJNEGO pom. 107	6,0 [kW]
08	ZASILANIE (W3) STANOWISKA KUCHENNEGO 1 pom. 107	5,0 [kW]
09	ZASILANIE (W3) STANOWISKA KUCHENNEGO 2 pom. 107	5,0 [kW]
10	ZASILANIE (W3) STANOWISKA KUCHENNEGO 3 pom. 107	5,0 [kW]
11	REZERWA	
12	GNIAZDA OGÓLNE pom. 107	2,0 [kW]
13	GNIAZDA 1 ROBOCZE / BLATOWE pom. 107	2,0 [kW]
14	GNIAZDA 2 ROBOCZE / BLATOWE pom. 107	2,0 [kW]
15	GNIAZDA 3 ROBOCZE / BLATOWE pom. 107	2,0 [kW]
16	REZERWA	
17	GNIAZDA OGÓLNE pom. 108	2,0 [kW]
18	GNIAZDA ROBOCZE / BLATOWE STANOWISKO ROZMAZANIA pom. 109	2,0 [kW]
19	ZHYWARKA pom. 107	2,0 [kW]
20	MIKROFALA, LODÓWKA pom. 107	2,0 [kW]
21	REZERWA	
22	ZASILANIE (W3) STANOWISKA BAROWEGO pom. 108	5,0 [kW]
23	GNIAZDA ROBOCZE / BLATOWE STANOWISKO BAROWE pom. 108	2,0 [kW]
24	ZHYWARKA pom. 107	2,0 [kW]
25	ZASILANIE EKRANU (W2) pom. 106a, 107, 108	0,5 [kW]
26	ZASILANIE EKRANU (W2) pom. 103, 105	0,5 [kW]
27	GNIAZDA OGÓLNE pom. 106, 106a	2,0 [kW]
28	GNIAZDA OGÓLNE pom. 105a	2,0 [kW]
29	GNIAZDA OGÓLNE pom. 103a, 103, 104, 105	2,0 [kW]
30	GNIAZDA OGÓLNE pom. 10101, 102, 112a, 112b	2,0 [kW]
31	REZERWA	
32	ZASILANIE WENTYLACJI (W1) pom. 109	1,0 [kW]
33	REZERWA	
34	GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL1, PEL2 pom. 107, 108	2,0 [kW]
35	GNIAZDA KOMPUTEROWE 3x PEL3 pom. 106a	2,0 [kW]
36	GNIAZDA KOMPUTEROWE 3x PEL3 pom. 106a	2,0 [kW]
37	GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL1, PEL2, PEL3 pom. 106a	2,0 [kW]
38	GNIAZDA KOMPUTEROWE 4x PEL4 pom. 106	2,0 [kW]
39	GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL3, PEL4 pom. 105a, 106	2,0 [kW]
40	GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL1, PEL2, PEL4 pom. 104, 105	2,0 [kW]
41	GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL1, PEL2, PEL4 pom. 103, 103a	2,0 [kW]
42	GNIAZDA KOMPUTEROWE 5x PEL4 pom. 101, 102, 112a, 112b	2,0 [kW]
43	SZAFKA LAN pom. 112	2,0 [kW]
44	REZERWA	
	REZERWA MIEJSCA minimum 20%	

P.W. "Z—PROJEKT" Ł. Ziobrowski Sulechów tel. 604 753 974					
Obiekt	BUDYNEK DYDAKTYCZNY				
Adres	Sulechów ul. Armii Krajowej 75, dz. nr 136/4				
Nazwa rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY TP0.3				
	Imię i Nazwisko	Nr Upraw.	Podpis	Data	07.2017
Projektant	mgr inż. Maciej Bielniak	LBS/0099/POOE/12		Skala rys.	Nr rys.
Opracował	mgr inż. Aleksander Pytel			–	E6